


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КНОПКИ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА (АДРЕС) \_\_\_\_\_

ВАШ ПУЛЬТОВОЙ НОМЕР **00000**

ТЕЛЕФОН ПУЛЬТА **8 920 682 98 79, 8 904 007 52 25, 8 4822 30 34 35**

РЕГЛАМЕНТНАЯ ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИГНАЛИЗАЦИИ ДОЛЖНА  
ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ РЕЖЕ 1-ГО РАЗА В НЕДЕЛЮ,

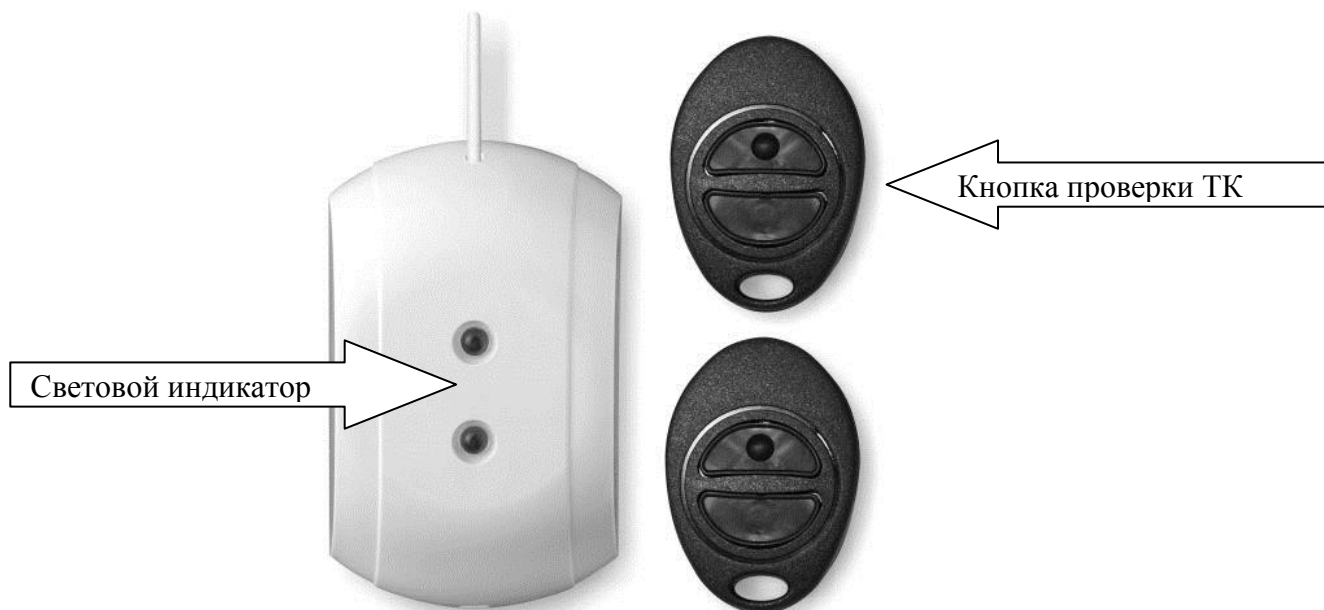

## ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:

1. Позвонить на ПЦН, назвать пультовой номер и сказать: «ХОЧУ ПРОВЕРИТЬ КНОПКУ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ»
2. После ответа: «НАЖИМАЙТЕ», нажать кнопку на брелке.
3. Убедиться, что сигнал прошел. (Звуковой сигнал у оператора ПЦН и вербальное подтверждение оператора ПК: «СИГНАЛ ПРОШЕЛ».)
4. Сброс кнопки происходит автоматически, при этом загорается **ЗЕЛЕНЫЙ** световой индикатор.  
Если индикатор красного цвета, произвести повторное нажатие через 3 мин. Загорится зеленый индикатор.
5. Записать результаты проверки в книгу проверок сигнализации.  
(ОБРАЗЕЦ ПРИВЕДЕН НИЖЕ).

Дата время	Фамилия проверяющего	Фамилия оператора	Примечания
---------------	-------------------------	----------------------	------------

6. При неисправности вызвать электромонтера.

**ВЫЗОВ ТЕХНИКА ПО РЕМОНТУ СИГНАЛИЗАЦИИ:**

**ТЕЛ.: 8 920 682 98 79, 8 952 064 98 89, 8 4822 30 34 35**